Iguana Arco

Montagehandleiding - Instructions de montage
Montagehinweis - Mounting instructions

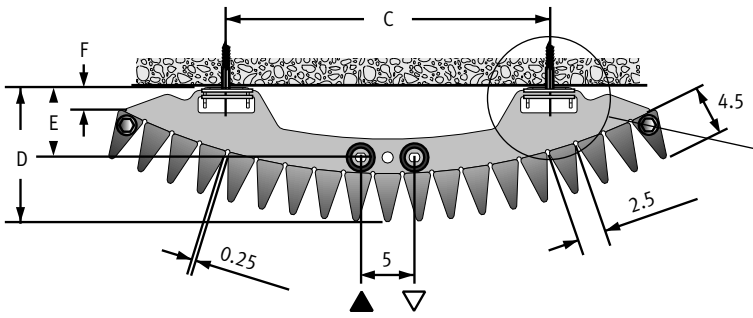

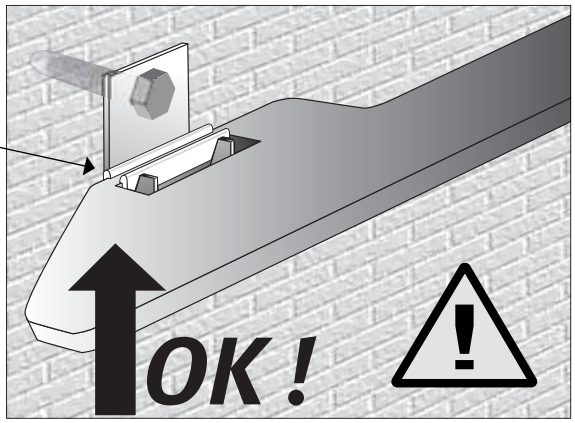

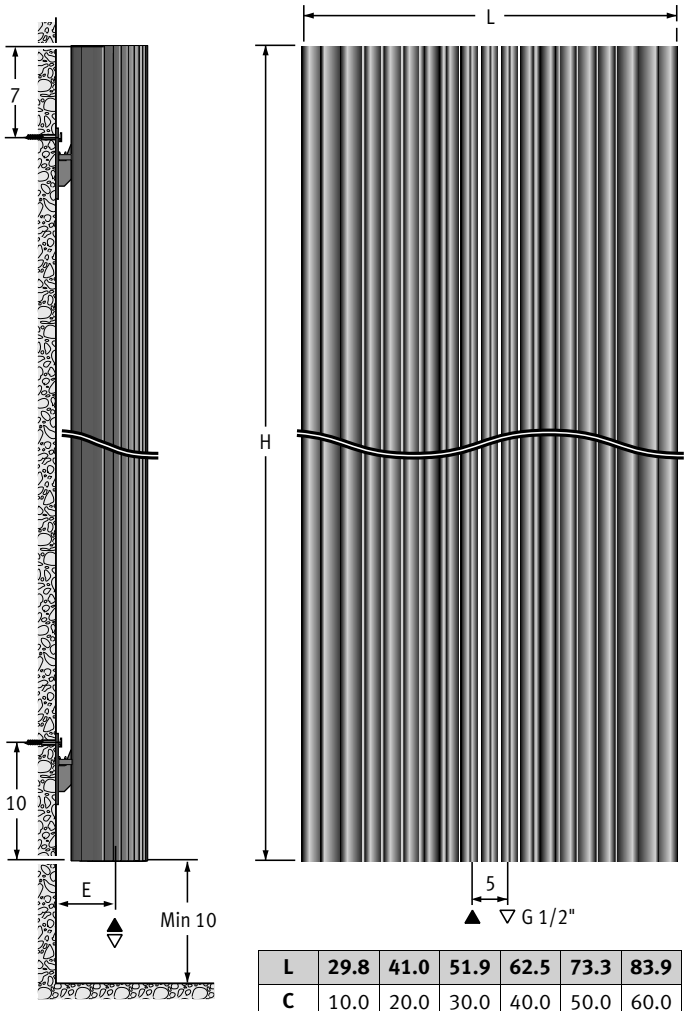

L	29.8	41.0	51.9	62.5	73.3	83.9
C	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
D	10.1	10.9	12.7	12.2	13.7	15.7
E	4.1	5.1	6.7	6.2	7.7	9.7
F	5.6	2.9	2.3	3.0	2.5	2.4



x 4



x 4

Om veiligheidsredenen zijn geen muurpluggen meegeleverd. Contacteer uw speciaalzaak voor het juiste type.

Pour des raisons de sécurité, les chevilles ne sont pas fournies. Contactez votre magasin spécialisé pour le bon type de cheville.

Aus Sicherheitsgründen sind kein Dübel mitgeliefert. Kontaktieren Sie Ihren Baustoffhandel für die richtigen Dübel.

For safety reasons wall plugs aren't delivered. Contact your specialist store for the right type.

OPTIE - OPTION



Code 5090.1111 Code 5090.1110 Code 5090.1119

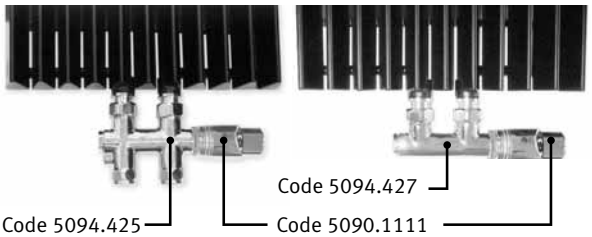

Standaard
Standard

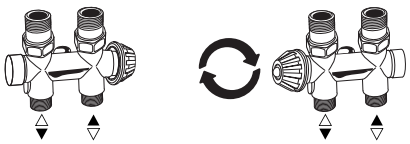

Klemkoppelingen voor ventielen: zie Jaga prijslijst.
Raccords bicônes pour vannes: voir liste des prix Jaga.
Klemmringverschraubungen für Ventile: siehe Jaga Preisliste.
Sleeve couplings for valves: see Jaga price list.

OPMERKING
Om de afgifte van de Iguana modellen te garanderen en de drukverliezen te beperken, adviseert Jaga het gebruik van Deco-Pro ventielen, samen met buisdiameter 16/2, 18/1 of 18/2.

REMARQUE
Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des vannes Deco-Pro, en combinaison des diamètres de tuyau 16/2, 18/1 ou 18/2.

BEMERKUNG
Um die Wärmeleistung des Modells "Iguana" zu gewährleisten, empfiehlt Jaga den Einbau von Jaga Deco-Pro Ventilen und den Gebrauch von Rohrdurchmesser 16/2, 18/1 oder 18/2 unter Berücksichtigung der Druckverluste.

NOTICE
To guarantee the output of the Iguana models and to limit the pressure drop, Jaga recommends the use of tube diameter 16/2, 18/1 or 18/2.

WWW.THERADIATORFACTORY.COM

1

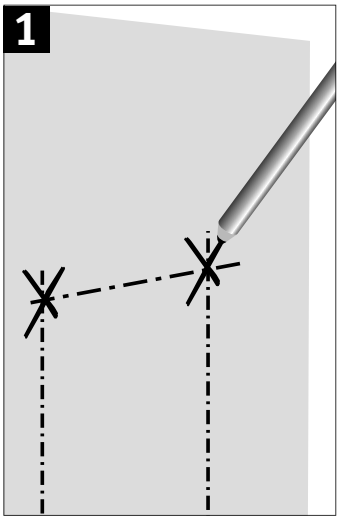

2a

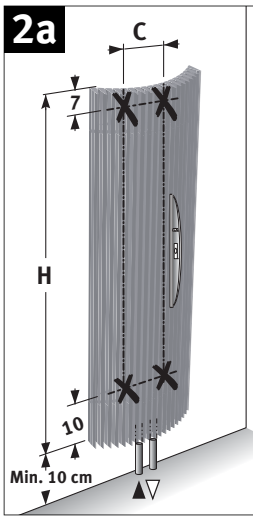

Plaatsing CV-leidingen aansluiting 1-8
Positionnement des tuyaux de CC raccordement 1-8
Positionierung ZH-Leitungen Anschluß 1-8
Placement of CH tubes connection 1-8

2b

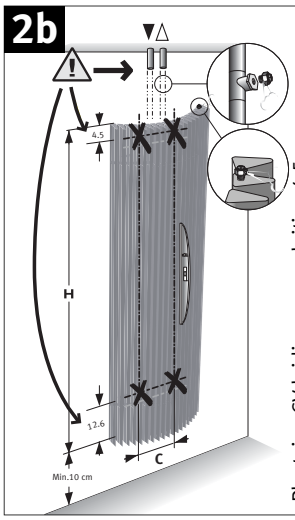

Plaatsing CV-leidingen aansluiting 4-5
Positionnement des tuyaux de CC raccordement 4-5
Positionierung ZH-Leitungen Anschluß 4-5
placement of CH-tubes connection 4-5

3

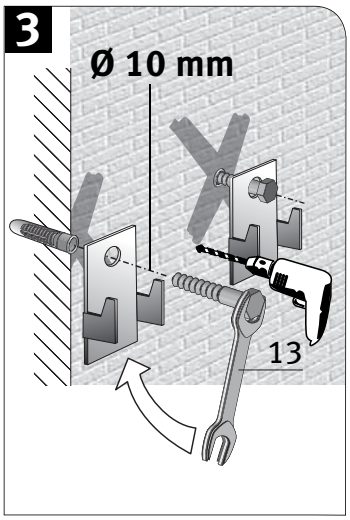

4

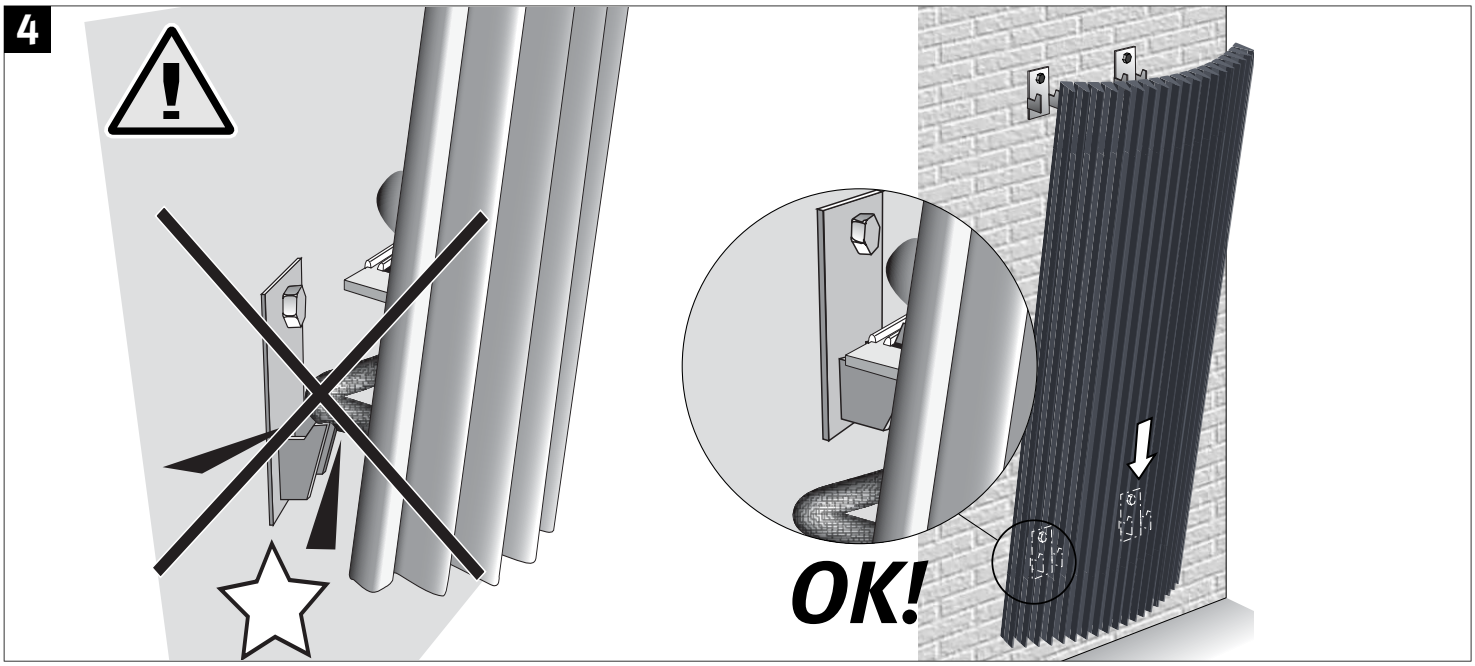

5

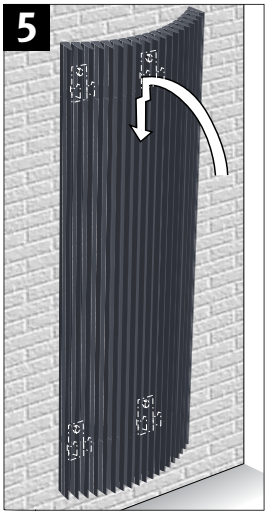

6a **Aansluiting naar de wand - Raccordement vers le mur**
Anschluß zur Wand - Connection to the wall

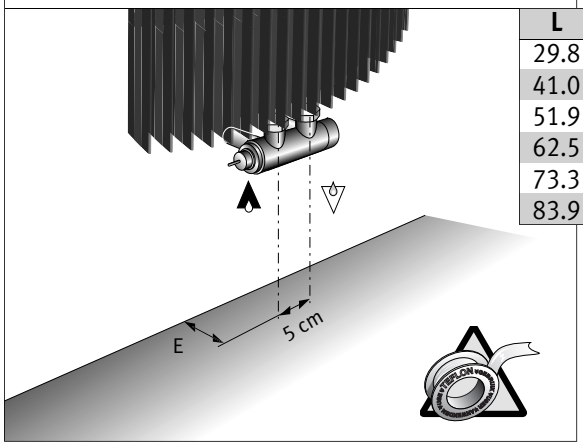

L	E
29.8	4.1
41.0	5.1
51.9	6.7
62.5	6.2
73.3	7.7
83.9	9.7

6b **Aansluiting naar de vloer - Raccordement vers le sol**
Anschluß zum Boden - Connection to the floor

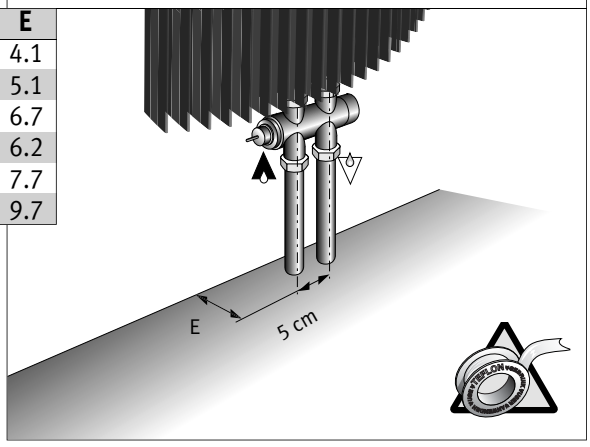

Eenpijp-tweepijpaansluiting - Raccordement monotube-bitube
Einrohr-Zweirohranschluß - One pipe-two pipe connection

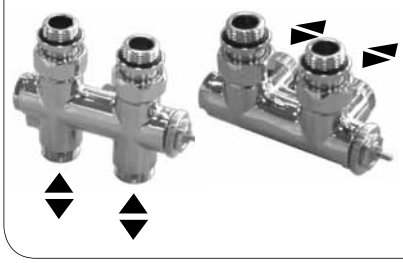

Aanvoer links of rechts, onafhankelijk van positie thermostaatkop.

Arrivée à droite ou à gauche, indépendant de la position de la tête de vanne thermostatique.

Vorlauf links oder rechts, unabhängig von der Position des Thermostatkopfes.

Flow left or right, independent from the position of the thermostatic head.

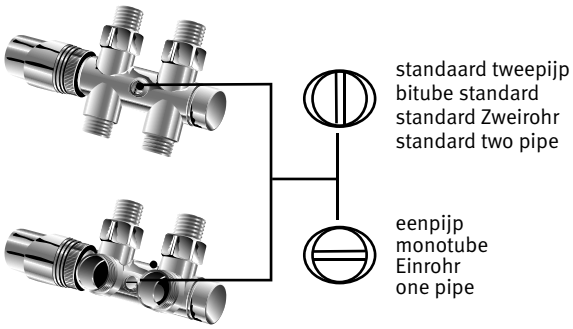

standaard tweepijp
bitube standard
standard Zweirohr
standard two pipe

eenpijp
monotube
Einrohr
one pipe

Iguana Visio

Montagehandleiding - Instructions de montage
Montagehinweis - Mounting instructions

Eyecatchers
From design to art

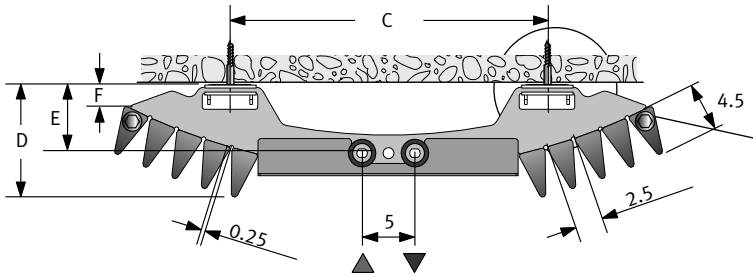

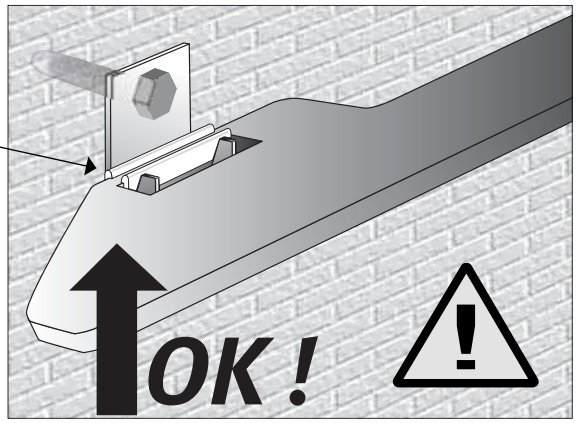

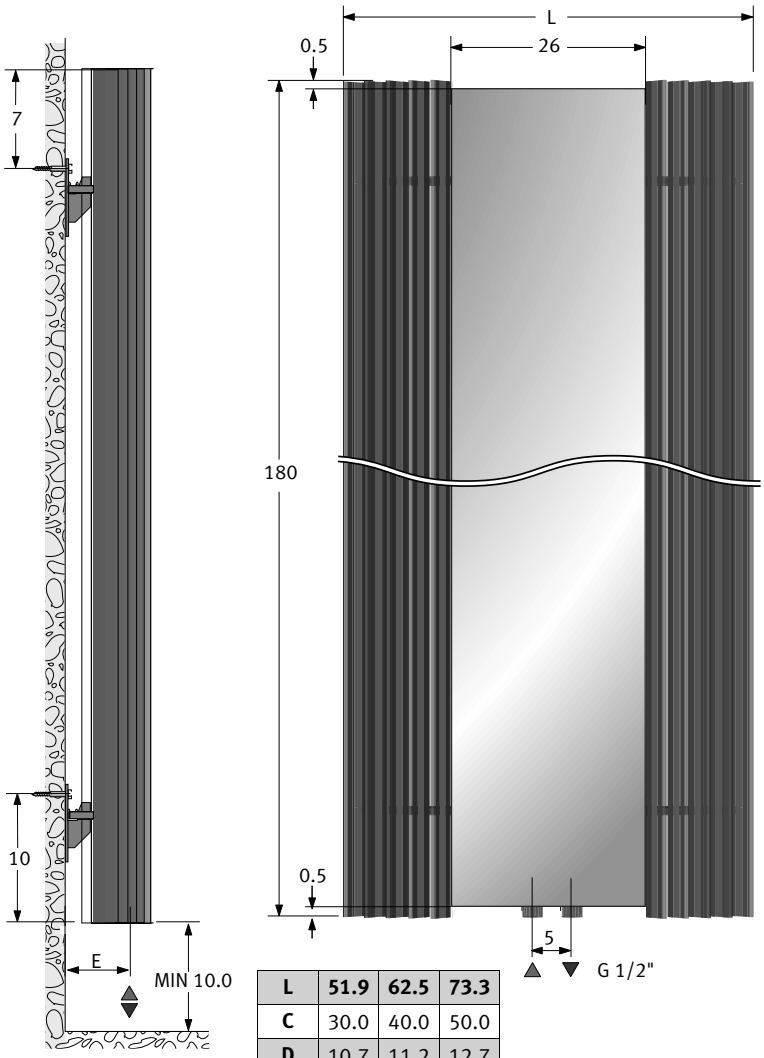

L	**51.9**	**62.5**	**73.3**
C	30.0	40.0	50.0
D	10.7	11.2	12.7
E	6.7	6.2	7.7
F	2.2	3.0	2.5



x 4



x 4

Om veiligheidsredenen zijn geen muurpluggen meegeleverd. Contacteer uw speciaalzaak voor het juiste type.

Pour des raisons de sécurité, les chevilles ne sont pas fournies. Contactez votre magasin spécialisé pour le bon type de cheville.

Aus Sicherheitsgründen sind kein Dübel mitgeliefert. Kontaktieren Sie Ihren Baustoffhandel für die richtigen Dübel.

For safety reasons wall plugs aren't delivered. Contact your specialist store for the right type.

OPTIE - OPTION



Code 5090.1111 Code 5090.1110 Code 5090.1119

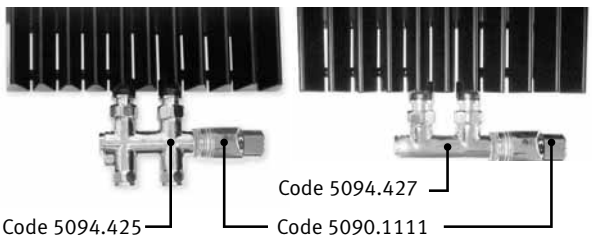

Standaard
Standard

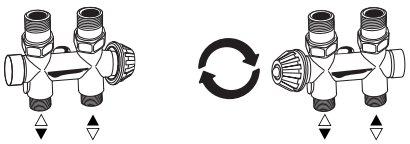

Klemkoppelingen voor ventielen: zie Jaga prijslijst.
Raccords bicônes pour vannes: voir liste des prix Jaga.
Klemmringverschraubungen für Ventile: siehe Jaga Preisliste.
Sleeve couplings for valves: see Jaga price list.

OPMERKING
Om de afgifte van de Iguana modellen te garanderen en de drukverliezen te beperken, adviseert Jaga het gebruik van Deco-Pro ventielen, samen met buisdiameter 16/2, 18/1 of 18/2.

REMARQUE
Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des vannes Deco-Pro, en combinaison des diamètres de tuyau 16/2, 18/1 ou 18/2.

BEMERKUNG
Um die Wärmeleistung des Modells "Iguana" zu gewährleisten, empfiehlt Jaga den Einbau von Jaga Deco-Pro Ventilen und den Gebrauch von Rohrdurchmesser 16/2, 18/1 oder 18/2 unter Berücksichtigung der Druckverluste.

NOTICE
To guarantee the output of the Iguana models and to limit the pressure drop, Jaga recommends the use of tube diameter 16/2, 18/1 or 18/2.

www.THERADIATORFACTORY.com

1

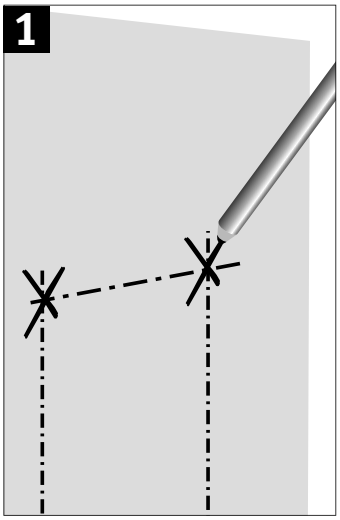

2a

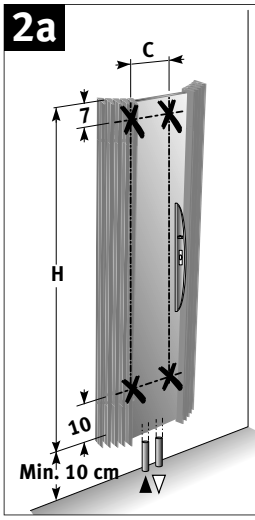

Plaatsing CV-leidingen aansluiting 1-8
Positionnement des tuyaux de CC raccordement 1-8
Positionierung ZH-Leitungen Anschluß 1-8
Placement of CH tubes connection 1-8

2b

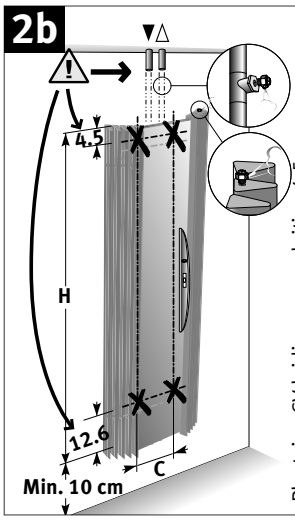

Plaatsing CV-leidingen aansluiting 4-5
Positionnement des tuyaux de CC raccordement 4-5
Positionierung ZH-Leitungen Anschluß 4-5
placement of CH-tubes connection 4-5

3

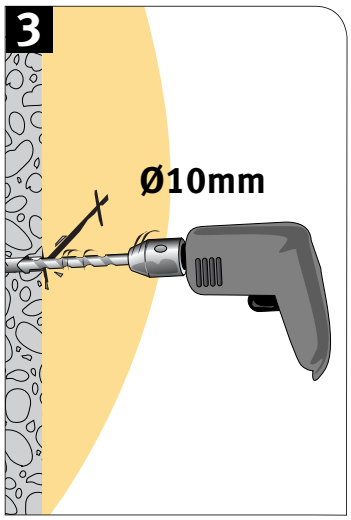

4

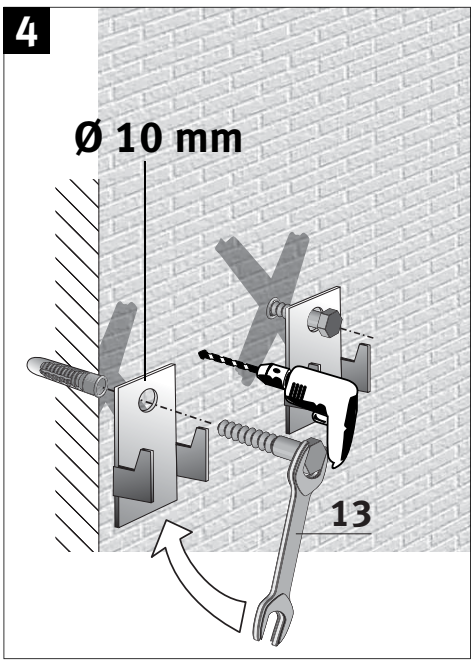

5

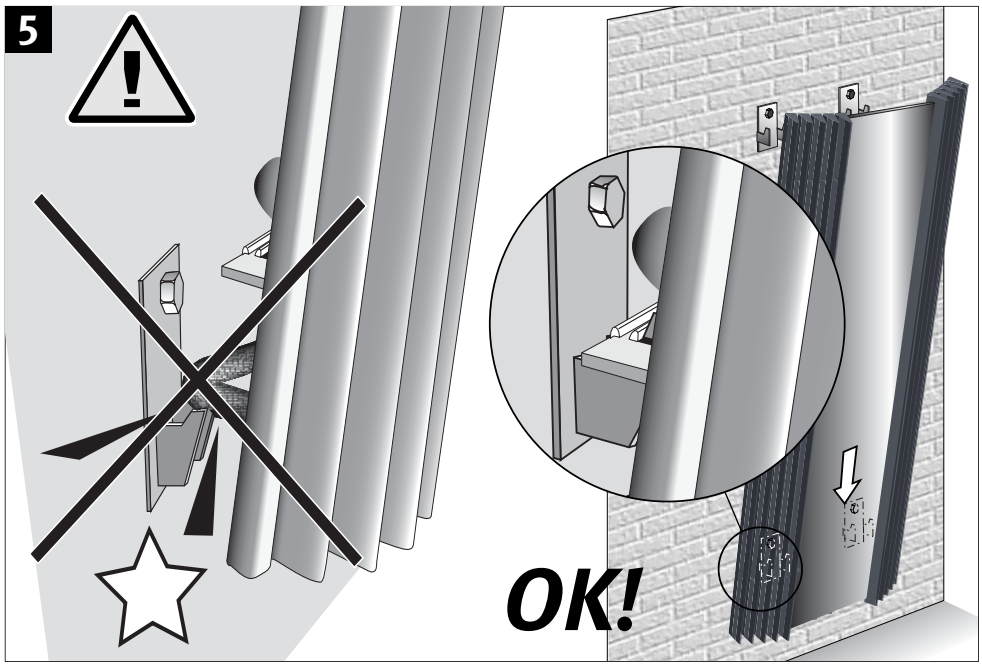

6

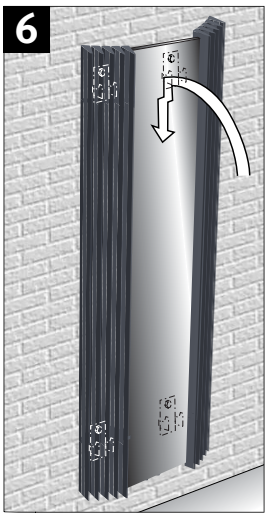

7a **Aansluiting naar de wand - Raccordement vers le mur**
Anschluß zur Wand - Connection to the wall

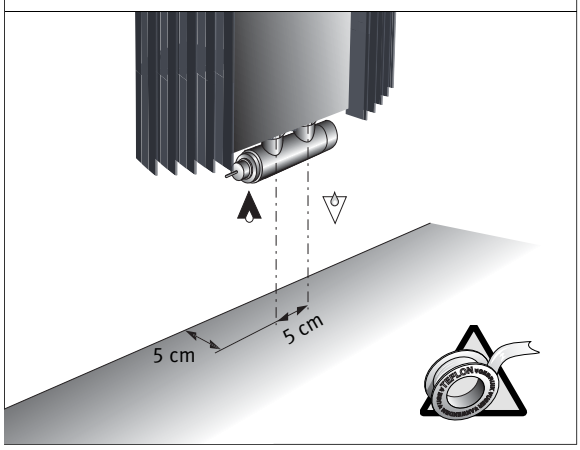

7b **Aansluiting naar de vloer - Raccordement vers le sol**
Anschluß zum Boden - Connection to the floor

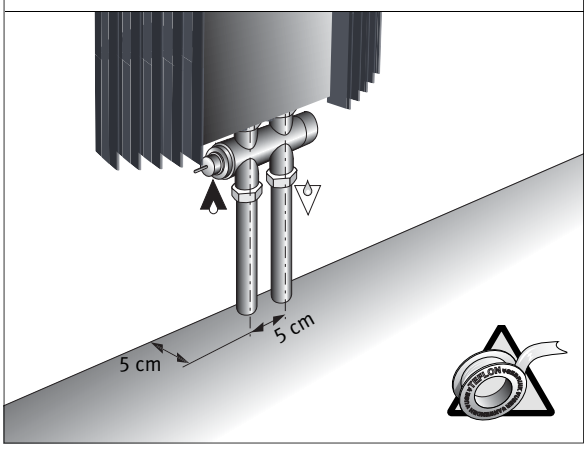

Eenpijp-tweepijpaansluiting - Raccordement monotube-bitube
Einrohr-Zweirohranschluß - One pipe-two pipe connection

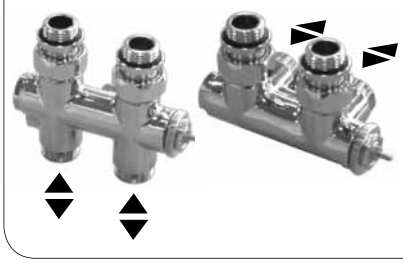

Aanvoer links of rechts, onafhankelijk van positie thermostaatkop.

Arrivée à droite ou à gauche, indépendant de la position de la tête de vanne thermostatique.

Vorlauf links oder rechts, unabhängig von der Position des Thermostatkopfes.

Flow left or right, independent from the position of the thermostatic head.

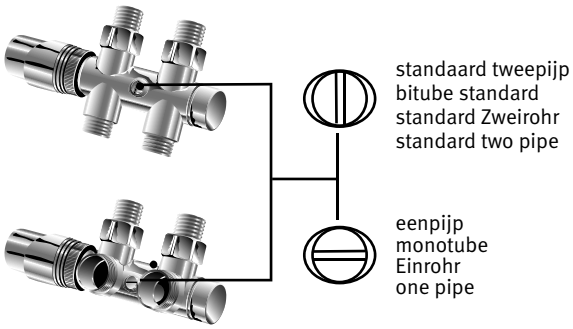

standaard tweepijp
bitube standard
standard Zweirohr
standard two pipe

eenpijp
monotube
Einrohr
one pipe